


AIR CONDITIONER

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV

MENNYEZETI Split klímaberendezés

**ABYG-30LR...
ABYG-36LR...
ABYG-45LR...
ABYG-54LR...**

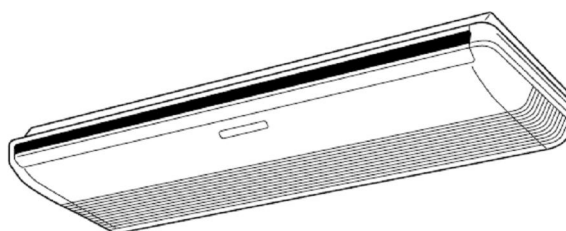

Őrizze meg ezt a kézikönyvet, hogy később is elolvashassa

FUJITSU GENERAL LIMITED




FJ_OM_ABYG_30_36-45-54LR..._9374379545-02_hu

TARTALOM

BIZTONSÁGTECHNIKAI FIGYELMEZTETÉSEK.....	2	SZŰRŐTISZTÍTÁSI IGÉNY TÖRLÉSE	12
SZOLGÁLTATÁSOK ÉS FUNKCIÓK.....	3	AUTOMATIKUS LÉGTERELÉS.....	13
A BERENDEZÉS RÉSZEI.....	4	GAZDASÁGOS ÜZEMMÓD.....	13
A TÁVIRÁNYÍTÓ.....	5	10°C FŰTÉS KÉZI MŰKÖDTETÉS.....	14
ELŐKÉSZÜLETEK.....	6	A TÁVIRÁNYÍTÓ INFRA JELKÓDJA.....	15
KEZELÉS.....	7	TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS.....	16
AZ IDŐZÍTÉS MŰKÖDÉSE.....	10	TANÁCSOK AZ ÜZEMELTETÉSHEZ.....	17
AZ ELALVÁSI IDŐZÍTÉS MŰKÖDÉSE.....	11	MEGEGEDETT HŐMÉRSÉKLET HATÁROK.....	18
LEVEGŐBEFÚVÁS IRÁNYÁNAK BEÁLLÍTÁSA.....	12	HIBAKERESÉS.....	19

BIZTONSÁGTECHNIKAI FIGYELMEZTETÉSEK

- Mielőtt a berendezést használná, gondosan olvassa el ezt a figyelmeztető fejezetet, és működtesse a berendezést rendeltetésszerűen.
- A jelen fejezet összes utasítása az Ön biztonságát szolgálja, ügyeljen arra, hogy meg is maradjanak a biztonságos üzemeltetés feltételei.
- A „VIGYÁZAT VESZÉLYES” és „FIGYELEM” felirat a fenti utasítások mellett a következőket jelenti:

 <p>VIGYÁZAT, VESZÉLYES</p>	<p>Ez a jelzés olyan eljárásokat jelöl, melyek helytelen végrehajtása nagy valószínűséggel a felhasználó vagy a szervizszemélyzet halálához, vagy súlyos sérüléséhez vezet.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Ne próbálja saját maga telepíteni ezt a légkondicionálót • Ez a berendezés nem tartalmaz olyan alkatrészt, melyet a felhasználó szervizelhetne. Mindig hívja a meghatalmazott szervizt, ha javításra van szükség. • Költözködéskor hívja a meghatalmazott szervizt, hogy kapcsolja szét, majd telepítse az új helyen a berendezést. • Ne tartózkodjon hosszabb ideig a hideg levegő útjában, mert meghűlhet. • Ne dugja be sem ujjait, sem tárgyakat a beszívó, vagy kifúvó rács rácsai közé. • Ne üg indítsa el és állítsa le a légkondicionálót, hogy kikapcsolja a kisautomatát, vagy kihúzza a hálózati dugót. • Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezeték ne sérüljön meg.
 <p>VIGYÁZAT</p>	<p>Ez a jelzés olyan eljárásokat jelöl, melyek helytelen végrehajtása a felhasználó halálához, vagy súlyos sérüléséhez vezethet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Amennyiben üzemzavar következik be (égett szag stb.), kapcsolja le azonnal a berendezést majd kapcsolja ki a kismegszakítót, hogy az üzemelés leálljon, utána hívja a meghatalmazott szerviz személyzetét. • Ha csak a berendezés hálózati kapcsolóját kapcsolja ki, akkor a berendezés nem lesz teljesen leválasztva a feszültségforrásról. Mindig feltétlenül kapcsolja ki a kismegszakítót, ezzel biztosítva a teljes elszigetelést.
 <p>FIGYELEM</p>	<p>Ez a jelzés olyan eljárásokat jelöl, melyek helytelen végrehajtása miatt esetleg személyi sérülés vagy vagyoni kár következhet be</p> <ul style="list-style-type: none"> • A használat során esetenként szellőztessen. • Ne szerelje fel tűzhely vagy fűtőtestek közelében, és ne irányítsa ezekre a légáramlást. • Ne másszon a légkondicionálóra, és ne helyezzen rá tárgyakat. • A légkondicionáló tetejére ne helyezzen virágvázát vagy vizes edényt. • Ne lógasson fel semmit a légkondicionálóra. • Ne tegye ki közvetlenül víznek a légkondicionálót. • Ne üzemeltesse a légkondicionálót nedves kézzel. • Ne húzza meg a hálózati vezetékét. • Kapcsolja ki a feszültségforrást, ha hosszabb ideig nem fogja használni a berendezést. • Mindig kapcsolja le a kismegszakítót, amikor a légkondicionálót vagy a légszűrőt tisztítja. • Amikor a légszűrőket kiveszi és cseréli, semmiképpen ne érjen hozzá a hőcserélőhöz, mert megsértheti a kezét. • A csatlakozó szelepek fűtés során felforrósodnak, óvatosan nyúljon hozzájuk. • Ellenőrizze, hogy a tartószerkezet nem sérült-e. • Ne helyezzen állatokat vagy növényeket a légáramlás közvetlen útjába. • Amikor hosszú téli üzemszünet után újraindítja, kapcsolja be a hálózati kapcsolót a berendezés tényleges indítása előtt legalább 12 órával. • Ne igya meg a légkondicionálóból kicsepegő vizet. • Ne használja olyan létesítményekben, ahol élelmiszereket, növényeket vagy állatokat, precíziós berendezéseket vagy műtárgyakat tárolnak. • Ne nyomja meg erősen a hőcserélő bordáit. • Csak beszerelt légszűrőkkel együtt üzemeltesse. • Ne torlaszolja el vagy ne fedje le a beszívó rácsot és a kifúvó nyílást. • Győződjön meg arról, hogy minden fajta elektronikus berendezés legalább 1 m távolságra van a beltéri vagy a kültéri egységtől. • Amikor a bel- és kültéri egységet telepíti, ügyeljen arra, hogy gyerekek ne férhessenek hozzá. • Ne használjon a légkondicionáló közelében gyúlékony gázokat.

SZOLGÁLTATÁSOK ÉS FUNKCIÓK

Inverter

A bekapcsolás utáni kezdeti szakaszban a berendezés nagyobb teljesítménnyel működik, hogy gyorsan elérje a kívánt szobahőmérsékletet. A kívánt hőmérséklet elérése után automatikusan csökken a teljesítmény a pillanatnyi hűtési igénynek megfelelően, mely gazdaságos és kényelmes működést eredményez.

10°C fűtési funkció

Ezzel a funkcióval megelőzhető a helyiség hőmérsékletének 10°C –alá esése.

Automatikus üzemmód átváltás

A berendezés automatikusan átkapcsol a szükséges üzemmódra (hűtés, szárítás, fűtés), adott hőmérséklettartományban tartva ezzel a szoba hőmérsékletét.

Programozott időzítés

A programozott időzítés lehetővé teszi, hogy egyetlen művelet sorrendbe vonják össze az időzített kikapcsolást és az időzített bekapcsolási műveletet. A művelet sorrend egyetlen átmenetet tartalmazhat vagy egy kikapcsolást majd bekapcsolt, vagy fordítva először bekapcsolást majd kikapcsolást, mindezt 24 órás időszakon belül.

Gazdaságos üzemmód

Gazdaságos üzemmód közben a készülék maximális teljesítménye megközelítően 70%-a a normál üzemmódnak hűtésben és fűtésben egyaránt. A beállított hőmérséklet értéke hűtéskor kicsit magasabb, míg fűtéskor kicsit alacsonyabb lesz mint a távirányítón beállított érték. Ezzel a klímaberendezés energiát tud megtakarítani. Amennyiben a hűtés vagy fűtés nem megfelelő ebben az üzemmódban, akkor válassza a normál üzemmódot.

Elalvási időzítés

Amikor az elalvási időzítést fűtés üzemmód során megnyomja, a légkondicionáló termosztát-beállítása fokozatosan csökken a működési időszak során. Hűtés vagy szárítás üzemmódban a termosztát beállítása fokozatosan nő, a működési időszak során.

Amikor a beállított időpontot elérte, a berendezés automatikusan kikapcsol.

Vezeték nélküli távvezérlő

A vezeték nélküli távvezérlővel kényelmesen lehet irányítani a légkondicionáló működését.

Vezetékes távvezérlő (Opcionális tartozék)

Az opcionálisan rendelhető vezetékes távvezérlővel is működtethető a klímaberendezés.

A vezetékes távirányító plusz funkciói:

- Heti programozás
- Hőmérséklet visszaléptetés

A vezetékes és vezeték nélküli távirányító használható egyszerre, de bizonyos korlátozásokkal.

A vezeték nélküli távvezérlő alábbi funkciói nem használhatóak:

- Éjszakai üzemmód
- 24 órás időzítés
- 10°C minimum hőmérséklet tartás

Háromdimenziós automata légtérrelés - SWING

A befűjt levegő automatikusan terelhető le-fel és jobbra-balra irányokban, illetve beállítható bármely kívánt pozícióba.

Leszerelhető beszívó rács

A beltéri egység beszívó rácsa a könnyebb tisztítás és karbantartás érdekében levehető.

Penészálló szűrő

A légszűrő speciális bevonattal van ellátva, hogy ellenálljon a penészedésnek. Ez lehetővé teszi a tisztább használatot és könnyebb karbantartást.


Szüpercsendes működés

Amikor a ventilátorvezérlés (FAN CONTROL) gombbal kiválasztjuk a csendes (QUIET) üzemmódot, a berendezés különösen csendes üzemmódba lép; a beltéri egység légáramlása a halkabb üzem érdekében csökken.


A BERENDEZÉS RÉSZEI

BELTÉRI EGYSÉG

- (1) Kijelző és kezelő panel
- (2) MANUAL AUTO gomb
- (3) Infra jel vevő
- (4) Működésjelző lámpa (zöld)
- (5) Időzítést jelző lámpa (narancs)
- (6) Gazdaságos üzemmód jelző
10°C fűtés jelző
és szűrőtisztítási igényt jelző lámpa
(zöld)
- (7) Beszívó rács
- (8) Függetlenes légterelő
- (9) Vízszintes légterelő

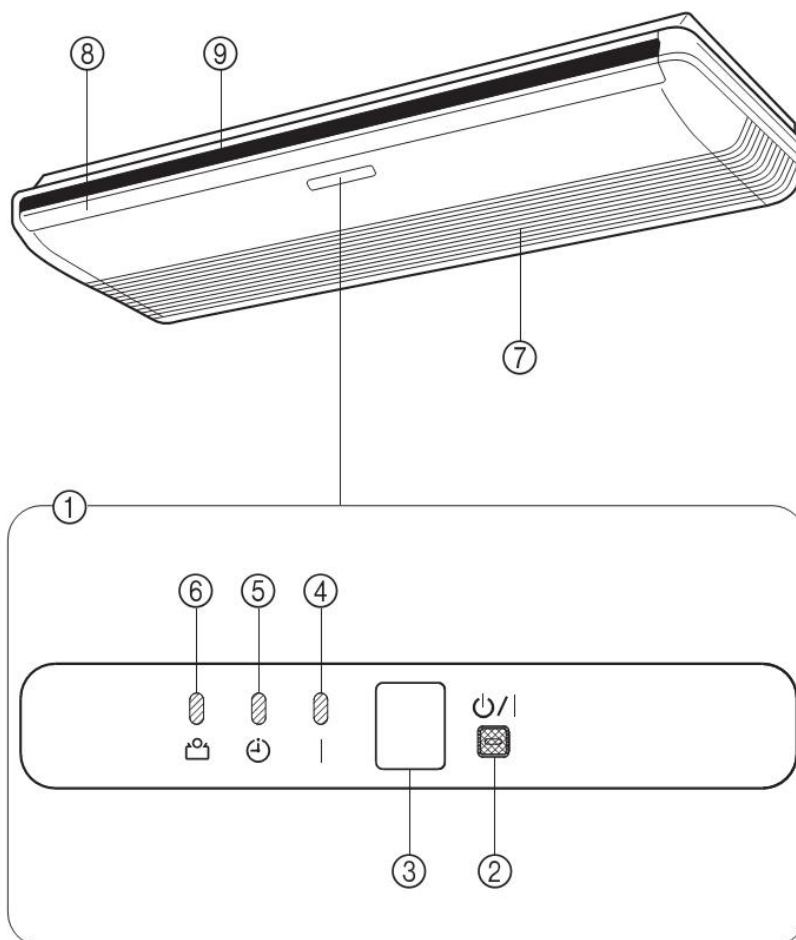

A TÁVIRÁNYÍTÓ

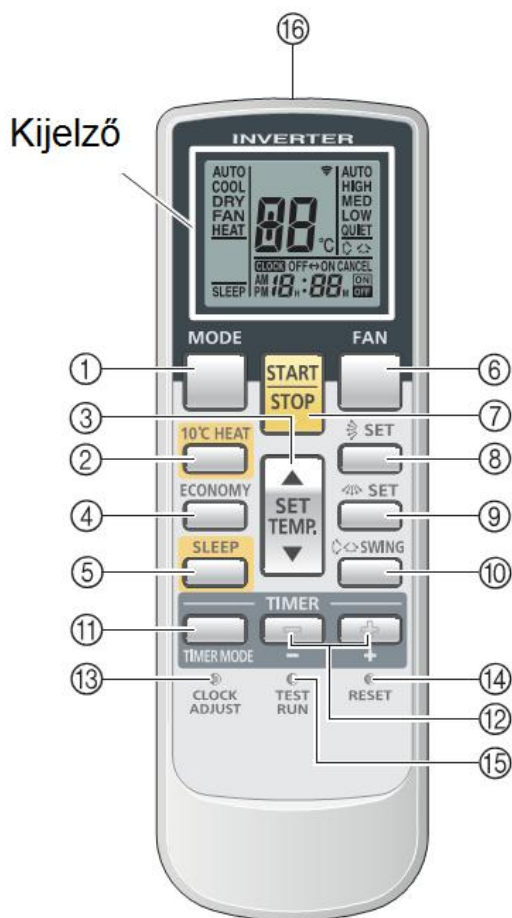


- (1) Üzem mód választó (MODE) gomb
- (2) 10°C Hőmérséklet tartás gomb
- (3) Hőmérsékletbeállító gombok (∇ / Δ)
- (4) Gazdaságos üzemmód gomb
- (5) Éjszakai üzemmód (SLEEP) gomb
- (6) Ventilátor sebesség beállítása (FAN) gomb
- (7) START/STOP gomb
- (8) Vízszintes légterelés irányát beállító gomb
- (9) Függőleges légterelés irányát beállító gomb
- (10) Automata légterelés (SWING) gomb
- (11) Időzítés (TIMER MODE) gomb
- (12) Időzítés beállító gombok (+ / -)
- (13) Időbeállító gomb (Clock Adjust)
- (14) RESET gomb
- (15) TEST RUN gomb
 - Figyelem! Ez a gomb csak telepítéskor használatos. Ne használja hűtésre!
 - A gomb megnyomására a normál üzemben működő készülék átvált test üzemmódra, ilyenkor a termosztát nem működik. Az OPERATION és a TIMER LED villogni kezd.
 - A test üzem leállításához nyomja meg a START/STOP gombot.

(16) Jeltovábbító

Nem minden funkció érhető el minden egyes beltéri egységen. Ha egy olyan gombot nyom meg a távirányítón, melyhez tartozó funkció nem érhető el az adott gépen, akkor a beltéri egység sípolással és mindhárom kijelző egyszerre villogásával jelzi ezt.

Kijelző panel

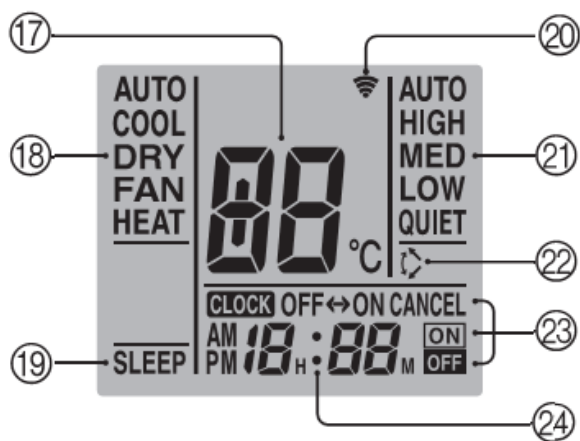




- (17) Hőmérséklet beállítás kijelző
- (18) Üzem mód kijelző
- (19) Éjszakai üzemmód kijelző
- (20) Jeltovábbítás visszajelző
- (21) Ventilátor-sebesség kijelző
- (22) Swing kijelző
- (23) Időzítési mód kijelző
- (24) Órajelző

Az ábrán az összes kijelzés fel van tüntetve. Működés közben csak az aktuális szimbólumok és kijelzések jelennek meg.

ELŐKÉSZÜLETEK





A távirányító elemeinek behelyezése

1.	Nyomja meg és csúsztassa el a teleptartó fedelét a hátoldalon, és nyissa ki. A  jelzés megnyomása közben a nyíl irányába kell eltolni a fedelet.	
2.	Rakja be az elemeket. Ügyeljen az elemek helyes polaritására (+/-)	
3.	Zárja le a teleptartó rekesz fedelét.	

 VIGYÁZAT!	<ul style="list-style-type: none"> • Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne nyeljék le véletlenül az elemeket. • Amikor a távvezérlő hosszabb ideig használaton kívül van, vegye ki az elemeket, ezzel elkerülve a szivárgásokat és azt, hogy a készülék tönkremenjen • Amikor az elemből kiszivárgó folyadék érintkezésbe lép a bőrrel, a szemmel vagy a szájjal, azonnal mossa le bő vízzel, és kérjen tanácsot orvosától. • A lemerült elemeket gyorsan el kell távolítani és előírás szerint kell hulladékba helyezni, nyilvános telepgyűjtő helyen. • Ne kísérletezzen a szárazelemek újratöltésével.
---	--

Soha ne használjon vegyesen használt és új, vagy különböző típusú elemeket.
Az elemek kb. 1 évig tartanak normál használat mellett. Amennyiben a távvezérlő egység hatótávolsága észrevehetően csökken, cserélje ki az elemeket, és nyomja meg a RESET gombot egy golyóstoll hegyével vagy más hegyes tárggyal.




A pontos idő beállítása

1.	Nyomja meg az időbeállítás (CLOCK ADJUST) gombot Egy golyóstollal, vagy más helyes tárggyal nyomja meg a gombot.
2.	Használja az időbeállító ( / ) gombokat a pontos idő beállítására  gomb: Minden egyes megnyomása előre lépteti az időt  gomb: Minden egyes megnyomása visszalépteti az időt. (Mindannyiszor, amikor a gombot megnyomja, az idő 1 perces lépésekben változik, folyamatosan nyomva a gombot az idő gyorsan, 10 perces lépésekben változik)
3.	Nyomja meg ismét az időbeállító (CLOCK ADJUST) gombot. Ezzel befejeződik az időbeállítás, és elindul az óra üzemmód.

A távvezérlő használata

- A távvezérlőnek a jelzőre kell rámutatnia, hogy helyesen működjön.
- Hatótávolsága kb. 7 méter.
- Ha a légkondicionáló rendszerben veszi a jeleket, hangjelzést ad ki.
- Ha nincs hangjelzés, újra nyomja meg a távvezérlő gombját.

A távvezérlő egység tartója

- | | | |
|---|--|---|
|  <p>Csavarok</p> | <p>Dugja be</p>  <p>Nyomja be</p> | <p>Csúsztas-
sa felfelé</p>  <p>Húzza
kifelé</p> |
| <p>(1) Szerelje fel a tartót</p> | <p>(2) Rakja be a távvezérlő egységet</p> | <p>(3) Így kell kivenni a távvezérlő egységet (ha kézben akarja használni)</p> |

KEZELÉS

Csatlakoztassa a beltéri egységet az elektromos hálózatra.


Üzem mód kiválasztása

1. Nyomja meg a START/STOP gombot.

A beltéri egység működésjelző lámpája (zöld) világítani kezd.
A légkondicionáló működni kezd.


2. Nyomja meg az üzemmód választó (MODE) gombot, és ezzel válassza ki a szükséges üzemmódot.

A gomb minden egyes megnyomásakor továbbléptet az üzemmód, a következő sorrendben:



Kb. 3 másodperccel később a teljes kijelző újra eredeti állapotában jelenik meg.

Példa: Hűtés beállítása

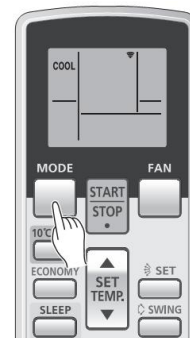

A termosztát beállítása

Nyomja meg a hőmérséklet beállító (SET TEMP) gombokat .

Δ gomb: Ezzel tudja felfelé léptetni a termosztát beállítását.

▽ gomb: Ezzel tudja lejjebb állítani a termosztát beállítását.

• A termosztát beállítási tartománya:

AUTO: 18...30°C


Fűtés 16...30°C

Hűtés/szárítás 18...30°C:

A termosztát ventilátor (FAN) üzemmódban nem használható a szobahőmérséklet beállítására (a hőmérséklet ilyenkor nem is jelenik meg a távvezérlő kijelzőjén).

Kb. 3 másodperccel később a teljes kijelző újra eredeti állapotában jelenik meg.

Példa:
Beállítás 26°C-ra

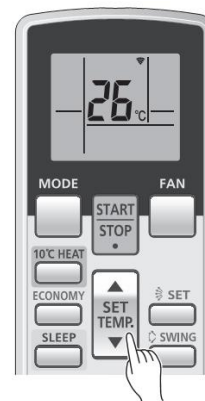


A termosztát beállítás egy általános hőmérsékletérték, ez némileg eltérhet a tényleges szobahőmérséklettől.

A ventilátor sebesség beállítása

Nyomja meg a ventilátorvezérlő (FAN) gombot.

A gomb minden egyes megnyomásakor a ventilátor sebessége továbbléptet, a következő sorrendben:



Kb. 3 másodperccel később a teljes kijelző újra eredeti állapotában jelenik meg

Automatikus (AUTO) üzemmódba állítva:

Fűtés: A ventilátor úgy működik, hogy optimálisan keringesse a felmelegített levegőt. Amennyiben a kifújt levegő hőmérséklete alacsony a ventilátor igen alacsony fordulatszámon fog működni, hogy megakadályozza a huzathatást.

Hűtés: Amint a szoba hőmérséklete megközelíti a termosztáton beállított értéket, a ventilátor fordulatszáma alacsonyabb lesz.

Ventilátor üzemmódban: A ventilátor alacsony fordulatszámon működik.

A ventilátor figyelés (MONITOR) üzemmódban illetve a fűtés üzemmód kezdetén is nagyon alacsony fordulatszámmal működik.

„Csendes„ üzemmód (QUIET)

A beltéri egység légáramlása a csendesebb működés érdekében lelassul.

- CSENDES üzemmód nem használható szárító (párátlanító) üzemmód közben. (Ugyanez érvényes, amikor automatikus üzemmód szárítást választ ki.)
- Csendes üzem közben kis mértékben csökken a fűtési ill. a hűtési teljesítmény.

A működés leállítása

Nyomja meg a **START/STOP** gombot. A működésjelző lámpa (zöld) kialszik

Néhány szó az üzemmódokról

AUTO üzemmód (AUTOMATIKUS ÁTKAPCSOLÁS)

- Amikor az AUTO üzemmódot választja hűtő/fűtő modellnél, a légkondicionáló a szobahőmérséklet és a beállított hőmérséklet viszonyától függően kiválasztja a megfelelő üzemmódot (hűtés vagy fűtés). Amikor bekapcsolja az AUTO üzemmódot, a ventilátor kb. 1 percig igen alacsony fordulatszámon üzemel, ez idő alatt a berendezés beméri a szoba hőmérsékletét, és kiválasztja a megfelelő üzemmódot.

Amennyiben a szobahőmérséklet 2°C-al magasabb mint a beállított hőmérséklet, akkor Hűtő vagy Párátlanító üzemmódban fog indulni a berendezés

Amennyiben a szobahőmérséklet és a beállított hőmérséklet közti eltérés kisebb 2°C-nál, akkor a berendezés a külső hőmérséklettől és az kültéri egység üzemmódjától függően választ üzemmódot.

Amennyiben a szobahőmérséklet 2°C-al alacsonyabb mint a beállított hőmérséklet, akkor Fűtő üzemmódban fog indulni a berendezés

- Mikor a légkondicionáló a termosztáton beállított értékhez közeli hőmérsékletre hozta fel a szoba hőmérsékletét, elkezdődik a figyelő (MONITOR) üzemmód. A figyelő üzemmódban a ventilátor igen kis fordulatszámmal működik. Amennyiben a szoba hőmérséklete ezt követően megváltozik, a légkondicionáló ismét a megfelelő üzemmódot választja ki (fűtés vagy hűtés) azért, hogy a szoba hőmérsékletét a termosztáton beállított értékre hozza.
(A figyelő üzemmód tartománya: termosztáton beállított hőmérséklet $\pm 2^\circ\text{C}$).
- Ha a berendezés által automatikusan kiválasztott üzemmód nem az, amit Ön kíván, olvassa el a 7. oldalt, és válassza valamelyik egyéb üzemmódot: (hűtés, fűtés, szárítás, ventilátor)

Fűtő üzemmód:

- A szoba felmelegítésére használatos.
- Amikor fűtés üzemmódot választanak ki, a légkondicionáló kb. 3-5 percig igen alacsony fordulatszámon működik, ezt követően átkapcsol a kiválasztott ventilátor-sebességre. Ez azért van, hogy elkerüljük a huzathatást, ami a beltéri egység felmelegedése előtt jelentkezne.
- Amikor a szoba hőmérséklete igen alacsony, deresedés alakulhat ki a kültéri egységen, ami a fűtés teljesítményét csökkenti. A deresedés eltávolítása érdekében a berendezés automatikusan és időről időre leolvasztási ciklusba kezd. Automatikus leolvasztás során a zöld színű működésjelző lámpa villog, és a fűtési művelet megszakad.

Hűtő üzemmód:

- Ez használatos a szoba lehűtésére.

Szárítás (Párátlanító üzemmód):

- Ez használatos arra, hogy kíméletesen hűtse, és közben páramentesítse a szobát.
- Szárítás üzemmód alatt nem lehet fűteni.
- Szárítás üzemmód esetén a berendezés igen alacsony fordulatszámon működik. A párátlanítás hatékonysága érdekében a beltéri egység ventilátora időről időre le is állhat ill. működhet nagyon alacsony fordulatszámon.
- Szárítás üzemmódot bekapcsolva a ventilátor fordulatszáma manuálisan nem változtatható meg.

Ventilátor üzemmód:

- Ez használatos arra, hogy keringesse a szoba levegőjét.

Fűtés üzemmód során:

Állítsa a termosztátot olyan hőmérsékletre, mely a pillanatnyi szobahőmérsékletnél magasabb. A fűtés üzemmód nem lép működésbe, ha a termosztátot a tényleges szobahőmérsékletnél alacsonyabbra állítja.

Hűtés/szárítás üzemmód során:

Állítsa a termosztátot a pillanatnyi szobahőmérsékletnél alacsonyabbra. A hűtés és szárítás üzemmód nem kezd el működni, ha a termosztátot a tényleges szobahőmérsékletnél magasabbra állította (hűtés üzemmódban csak a ventilátor kezd működni).

Ventilátor üzemmód során


A berendezés nem használható a szoba hűtésére és fűtésére.

AZ IDŐZÍTÉS MŰKÖDÉSE

Mielőtt az időzítő funkciót használná, ellenőrizze, hogy a távvezérlőn be van-e állítva a pontos idő (ld. 6. oldal).

A bekapcsolási vagy kikapcsolási időzítés beállítása

- 1 Nyomja meg a START/STOP gombot.**
(Ha a berendezés már üzemel, menjen tovább a 2. lépésre).
A beltéri egység működésjelző lámpája (zöld) világítani kezd.
- 2 Nyomja meg a TIMER MODE gombot, és válassza ki a kikapcsolási időzítést (OFF), vagy bekapcsolási időzítést (ON).**
Amikor a gombot nyomogatja, az időzítő funkció a következő sorrendben vált át:

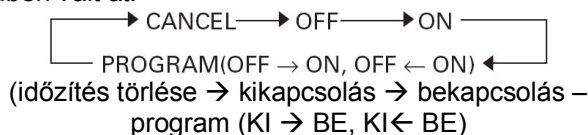

A beltéri egység időzítésjelző lámpája (narancs színű) világítani kezd.

- 3 Az időbeállító gombok használata a kívánt kikapcsolási vagy bekapcsolási idő beállítására**
Olyankor állítsa be az időt, amikor az időkijelző villog (a villogás kb. 5 másodpercig tart).
+ gomb: Ha ezt nyomja meg, előre léptetheti az időt.
- gomb: Ha ezt nyomja meg, visszafelé léptetheti az időt.
Kb. 5 másodperccel később a teljes kijelző újra eredeti állapotában jelenik meg.

Az időzítés törlése

Használja a TIMER MODE gombot a CANCEL (az időzítés törlése) kiválasztására. A légkondicionáló normál üzembe tér vissza.

Az időzítési beállítások megváltoztatása

Hajtsa végre a 2. és 3. lépést

A légkondicionáló működésének leállítása az időzítési funkció működése közben

Nyomja meg a START/STOP gombot.

A működési feltételek megváltoztatása

Amennyiben meg kívánja változtatni a működési feltételeket (üzemmód, ventilátor fordulatszám, termosztát beállítás), de már beállította az időzítést, várjon addig, amíg a teljes kijelző ismét helyreáll, utána nyomja meg a megfelelő gombokat, melyekkel meg tudja változtatni a kívánt működési feltételeket.

A programozott időzítés használata

- 1 Nyomja meg a START/STOP gombot.**
(Ha a berendezés már üzemel, menjen tovább a 2. lépésre).
A beltéri egység működésjelző lámpája (zöld) világítani kezd.
- 2 Állítsa be a késleltetett kikapcsolás és késleltetett bekapcsolás kívánt időpontját.**
A beállítás módját olvassa el „A bekapcsolási vagy kikapcsolási időzítés beállítása” c. fejezet részben.
Kb. 3 másodperccel később a teljes kijelző újra eredeti állapotában jelenik meg.
A beltéri egység időzítés jelző (narancs) lámpája világítani kezd.
- 3 Nyomja meg a TIMER MODE gombot, és válassza ki vele a programozott időzítés üzemmódot (OFF → ON, vagy OFF ← ON jelenik meg)**
A kijelző váltakozva mutatja az OFF és ON feliratot és a hozzá beállított időket, utána átvált, és megmutatja az elsőként bekövetkező művelet időpontját.
 - A programidőzítés működésbe lép. (Amennyiben első működési időpontként a bekapcsolási időzítést választották ki, akkor a berendezés mostantól kezdve leáll.)
Kb. 5 másodperccel később a teljes kijelző újra eredeti állapotában jelenik meg.

Az időzítés törlését, módosítását ill. a működési feltételek megváltoztatását lásd „A bekapcsolási vagy kikapcsolási időzítés beállítása” fejezetnél.

Néhány szó a programozott időzítés működéséről

- A programozott időzítés lehetővé teszi, hogy egyetlen művelet sorrendbe vonják össze az időzített kikapcsolást és az időzített bekapcsolási műveletet. A művelet sorrend egyetlen átmenetet tartalmazhat vagy egy kikapcsolást majd bekapcsolást, vagy fordítva először bekapcsolást majd kikapcsolást, mindezt 24 óráig időszakon belül.
- Az elsőként működésbe lépő időzítési funkció az lesz, amely a pillanatnyi pontos időhöz közelebb áll. A működés sorrendjét a távvezérlő kijelzőjén jelzi a nyíl (OFF → ON vagy OFF ← ON)
- A programozott időzítés használatára példa lehet, amikor automatikusan kívánják leállítani a légkondicionálót (kikapcsolási időzítés), miután aludni tértek, utána pedig el akarják indítani (bekapcsolási időzítés) automatikusan hajnalban, a felkelés előtt.

AZ ELALVÁSI IDŐZÍTÉS MŰKÖDÉSE (Éjszakai üzemmód)

A többi időzíti funkciótól eltérően az elalvási időzítéssel azon időszak hosszát lehet beállítani, amely eltelte után a légkondicionáló működése leáll.

Az elalvási időzítés használata

A légkondicionáló működő vagy kikapcsolt állapotában nyomja meg az elalvás (SLEEP) gombot.

A beltéri egység működésjelző lámpája (zöld), és a időzítés-jelző lámpa (narancs) világítani kezd.

Állítsa be a kívánt kikapcsolási időtartamot az időbeállító gombokkal.

Addig állítsa be az időpontot, amíg a időzítés üzemmód kijelzője villog. (Ez a villogás kb. 5 másodpercig tart).

+ gomb: Előre lépteti az időt.

- gomb: Hátra lépteti az időt

Kb. 5 másodperc elteltével a teljes korábbi kijelző újra megjelenik.

Az elalvási időzítés törlése

Használja a TIMER MODE gombot a CANCEL (az időzítés törlése) kiválasztására. A légkondicionáló normál üzembe tér vissza.

A légkondicionáló leállítását az időzítés működése közben

Nyomja meg a START/STOP gombot.


Néhány szó az elalvási időzítésről

Annak megelőzésére, hogy ne legyen túl meleg vagy túl hideg alvás közben, az elalvási időzítés funkciója automatikusan módosítja a termosztát beállítását, a beállított időponttal összhangban. Amikor a beállított idő eltelt, a légkondicionáló teljesen leáll.

Fűtés közben

Mikor az elalvási időzítés be van kapcsolva, a termosztát beállítása 30 percnél automatikusan 1°C-ot csökken. Amikor a termosztát beállítása összesen 4°C-t csökken, akkor ez a beállítás mindaddig így marad, míg a beállított időpontot el nem érte, ekkor a légkondicionáló automatikusan kikapcsol.


Elalvási időzítés beállítása:

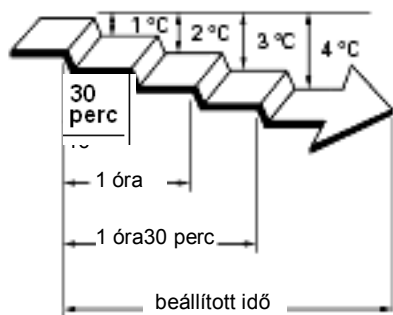

Hűtés/szárítás üzemmódban

Amikor az elalvási időzítés be van kapcsolva, a termosztát beállítása automatikusan 1°C-kal nő 60 percnél. Mikor a termosztát beállítása összesen 2°C-t feljebb lép, akkor ez a beállítás mindaddig fennmarad, míg a beállított időpontot el nem érte, ekkor a légkondicionáló automatikusan kikapcsol.

Az elalvási időzítés beállítása:

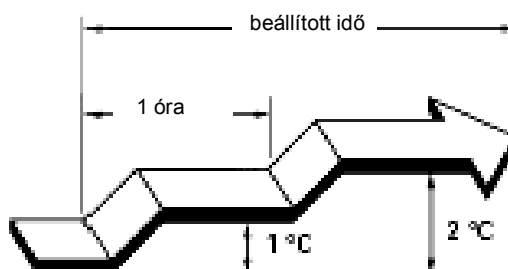

A LEVEGŐBEFÚVÁS IRÁNYÁNAK ÁLLÍTÁSA


A légáramlás függőleges irányban a távvezérlő  SET gombjával állítható.

Függőleges légáramlási irány állítása

Indítsa el a légkondicionálót.

Nyomja meg a függőleges légáramlási irány állításának gombját ( SET).

Minden egyes nyomásra változik a légbefúvás iránya az alábbi ábra szerint:

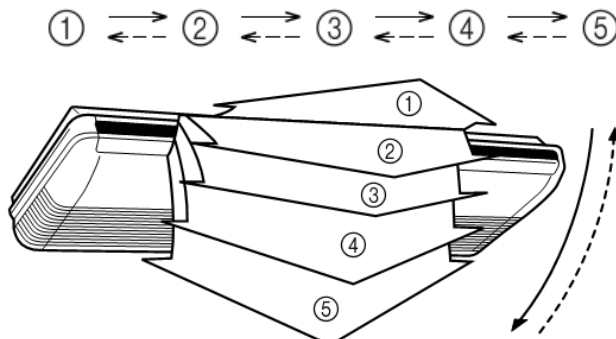

- Javasolt beállítási pozíciók:

Hűtési és Párátlanító üzemben: 1-2-3
Fűtési üzemben: 1-2-3-4-5

- Induláskor a légherelő automatikusan beáll a kiválasztott üzemmódnak megfelelően:


Hűtés és párátlanítás közben 1-es pozíció
Fűtéskor 5-ös pozíció

- Automatikus üzemmódban az indítást követően 1 percig a légáramlás vízszintes lesz ①; a levegő áramlási irányát ilyenkor nem lehet állítani.
- Hűtés/szárítás üzemmódban ne állítsa hosszú ideig lefelé a függőleges irányú légherelő lapátokat, mivel a kifúvó nyílás közelében nedvesség keletkezhet, és víz csepeghet ki a légkondicionálóból. Amennyiben Hűtés/szárítás üzemmódban a légbefúvás irányát ebbe a tartományba állította, akkor a berendezés 30 perc után automatikusan átállítja a 3-as pozícióba
- Amikor olyan helyiségben használja, ahol csecsemők, gyermekek, beteg vagy idős személyek tartózkodnak, a légáramlás irányát és a szoba hőmérsékletét gondosan meg kell fontolni a beállításkor.

VIGYÁZAT!

A kifúvó nyílásba se az ujját, se tárgyat ne dugjon be, mert a belső ventilátor nagy fordulatszámmal forog, és sérülést okozhat. Mindig a távvezérlő légáramlás irányának gombját használja a légherelés függőleges irányának beállítására. Ha kézzel próbálja elmozdítani, ez üzemzavarhoz vezet; ilyenkor állítsa le a légkondicionálót, majd indítsa újra. A zsaluzatnak ismét helyesen kell működnie.



A vízszintes légáramlási irány beállítása

A légáramlást vízszintes irányban (jobbra-balra) való állításához nyomja meg a SET  gombot

Mindannyiszor, ha a gombot megnyomja, a légáramlás iránya a következők szerint fog változni:



(A távvezérlő kijelzője nem változik a befúvási irány változtatásakor.)

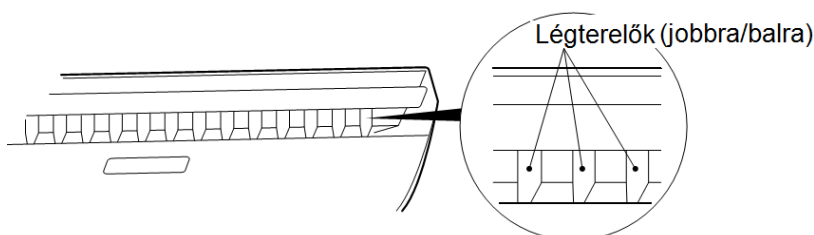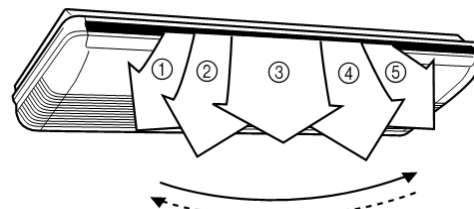

AUTOMATA LÉGTERELÉS (SWING) ÜZEMMÓD


Indítsa el a légkondicionálót, mielőtt ezt a műveletet végrehajtja.

Az automata légterelés bekapcsolása

Nyomja meg az automata légterelés gombját

A SWING ikon megjelenik a távirányítón.

Valahányszor megnyomja a SWING gombot, az automata légterelés módja az alábbiak szerint változik:



Ebben az üzemmódban a légterelő lapátok automatikusan terelik a levegőt.

Az automata légterelés leállítása

Ismét nyomja meg az automata légterelés gombját.

A SWING ikon eltűnik. A légáramlási irány visszatér a korábbi helyzetbe.

Néhány szó az automata légterelésről


- A függőleges automata légterelés tartománya:
 - 1 -2-3-4 pozíció között (hűtés és szárítás)
 - 1-2-3-4-5 pozíció között (ventilátor üzemben)
 - 3-4-5 pozíció között (fűtésben)
 -
- A vízszintes automata légterelés tartománya:
 - 1 -2-3-4-5 pozíció között (minden üzemmódban)
- A vízszintes automata légterelés esetén a légterelők folyamatosan terelik a levegőt jobbra/balra.
- A függőleges és vízszintes légterelés együttes működése esetén a légterelők le/fel ill. jobbra/balra terelik a légáramot.
- Ha az automata légterelés közben megnyomja a SET gombot, az automata légterelés leáll.
- Az automata légterelés időlegesen leállhat, ha a ventilátor megáll, vagy nagyon alacsony fordulaton működik.

„ECONOMY” Gazdaságos üzemmód

A funkció indítása előtt kapcsolja be a készüléket.

A funkció indítása

Nyomja meg az „ECONOMY” gombot

A készüléken kigyullad az  (zöld) kijelző

A funkció megszakítása

Nyomja meg ismét az „ECONOMY” gombot


Néhány szó a gazdaságos üzemmódról

- Gazdaságos üzemmód közben a készülék maximális teljesítménye megközelítően 70%-a a normál üzemmódnak hűtésben és fűtésben egyaránt.
- A gazdaságos üzemmódban a hőmérséklet kicsit magasabb lesz hűtéskor és alacsonyabb fűtéskor mint a beállított hőmérsékletérték, ezért a berendezés működése gazdaságosabb lesz mint normál üzemmódban.
- Amennyiben a hűtés vagy fűtés nem megfelelő ebben az üzemmódban, akkor válassza a normál üzemmódot.
- AUTO üzemmódban a készülék automatikus üzemmód választáskor nem választja a gazdaságos üzemmódot akkor sem ha előzőleg abban működött.

10°C MINIMUM HŐMÉRSÉKLET

Ezzel a funkcióval elkerülhető, hogy a helyiség hőmérséklete hosszabb távollét esetén 10°C alá essen.

A funkció indítása

Nyomja meg a „10°C HEAT” gombot
A készüléken kigyullad az  (zöld) kijelző

A funkció megszakítása

Nyomja meg a START/STOP gombot .

Néhány szó a „10°C minimum hőmérséklet” funkcióról

- A fűtés nem indul el ha a hőmérséklet kellően magas
- A funkció működése közben csak a SWING gomb használható.

KÉZI MŰKÖDTETÉS

.Amennyiben elveszett a távvezérlő vagy más módon működésképtelenné vált, a berendezést a kézi működtető gomb segítségével is működtethetjük.

A berendezés működtetéséhez tartsa lenyomva a kézi működtető gombot több mint 3 másodpercig.(de kevesebb mint 10 másodpercig)

Ha le akarja állítani a működését, ismételten nyomja meg a kézi működtető gombot.

- A légkondicionálót a kézi működtető gombbal működtetve, az úgy fog működni, mint mikor a távvezérlőn az “AUTO” üzemmódot választja.
- A ventilátor kiválasztott sebessége AUTO, a termosztát beállítása pedig 24°C lesz.
- Multi berendezés esetén a berendezés a már bekapcsolt beltéri egységek üzemmódja szerint fog működni

VIGYÁZAT!

Nedves kézzel vagy hegyes tárggyal ne nyomja meg a kézi működtető gombot, különben áramütés érheti, vagy üzemzavar következhet be.

A kézi működtető gomb 10 másodpecen túli nyomvatartásával a berendezés TESZT üzembe kapcsol.

Ne használja ezt a üzemmódot!

A Teszt üzem a Start/Stop gomb megnyomásával,vagy a kézi működtető gomb megnyomásával állítható le.

A TÁVIRÁNYÍTÓ INFRA JELKÓDJÁNAK BEÁLLÍTÁSA


Ha egy helyiségben kettő vagy több légkondicionáló van felszerelve, és a távvezérlő egy olyan légkondicionálót is működtet, melyet Ön nem kíván átállítani, változtassa meg a távvezérlő jelkódját azért, hogy csak arra a légkondicionálóra legyen hatással, melyet Ön be kíván állítani (négyféle lehetőségből választhat).

Amennyiben egy helyiségben két vagy több légkondicionáló van felszerelve, kérjük, lépjen kapcsolatba kiskereskedőjével, hogy beállítsa a légkondicionáló egyéni jelkódjait.

A jelkód megváltoztatása

A következő lépésekkel tudja kiválasztani a távvezérlő egység jelkódját. Megjegyezzük, hogy a légkondicionáló beltéri egysége nem képes jelkód fogadására, ha előzőleg nem állították be arra a jelkódra.

- 1 Addig nyomja a START/STOP gombot, amíg a távvezérlő kijelzőjén meg nem jelenik az óra.
- 2 Most nyomja meg a MODE gombot legalább 5 másodpercig, hogy kiíródjon az aktuális jelkód. (Kezdetben **A**)
- 3 Nyomja meg a \oplus / \ominus gombokat, és válassza ki a kívánt jelkódot **A-b-c-d** közül. A távirányító jelkódjának meg kell egyeznie a légkondicionáló beállított jelkódjával.
- 4 Ismételten nyomja meg a MODE gombot, hogy visszatérjen az óra képe. A jelkódot ezzel megváltoztatta.

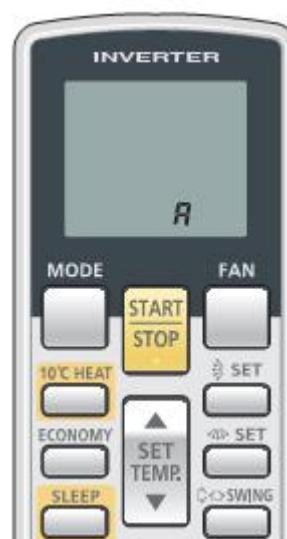

Ha a jelkód megjelenését követő 30 másodpercen belül semmilyen gombot nem nyomnak meg, a rendszer visszatér az eredeti órakijelzésre. Ebben az esetben a műveletet ismét az 1. lépéstől kell elkezdeni.

A légkondicionáló jelkódja gyárilag A-ra van állítva. Lépjen érintkezésbe a szervizzel, ha meg akarja változtatni a jelkódot.

A távvezérlő egység visszaáll az A jelkódra, amikor cserélik a távvezérlő elemeit. Amennyiben nem az A jelkódot használta, a telepítés után vissza kell állítani a jelkódot. Ha nem ismeri a légkondicionáló jelkód-beállítását, próbálgassa végig az **A-b-c-d** jelkódok mindegyikét, amíg meg nem találja azt, amellyel légkondicionálója működik.

TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS



FIGYELEM


- Tisztítás előtt állítsa le a készüléket és kapcsolja le az elektromos főkapcsolót vagy kismegszakítót
- A készülék belsejében nagysebességű ventilátor működik, mely balesetveszélyes.

A beltéri egység és a távvezérlő tisztítása

Száraz ronggyal töröljük le a beltéri egységet és a távvezérlőt. Ha a beltéri egység nagyon szennyezett, akkor hideg vízzel nedvesített ronggyal töröljük át. A távvezérlő egységet soha ne töröljük le nedves ronggyal. A berendezés tisztításához tilos vegyi anyaggal kezelt törölkendőt használni.

A tisztításhoz tilos benzint, oldószereket, súrolóport, illetve hasonló szereket használni. Ezek hatására a műanyag felület megrepedhet, deformálódhat.

A légszűrő tisztítása

Amikor az ECONOMY  jelző lámpa villog, de minimum 2-3 hetente tisztítsa meg a készülék porszűrőjét az alábbiak szerint:

1. Vegye ki a légszűrőket

Emelje a fogantyúját kicsit felfelé és húzza ki maga felé a légszűrőt.


2. Tisztítsa meg a szűrőket.

Távolítsa el a port porszívóval; és finoman mossa le, majd szárítsa naptól védett, árnyékos helyen.

3. Helyezze vissza a szűrőket.

Óvatosan csúsztassa vissza a helyére.

Levegőszűrő

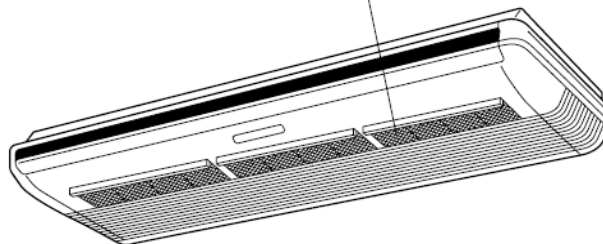


MEGJEGYZÉSEK

- Mikor a berendezést tisztítja, ne használjon 40°C-nál melegebb vizet, ne használjon karcoló tisztítószerkeket vagy illékony anyagot, pl. benzint vagy hígítót.
- Ne kerüljön a készülék belsejébe víz.
- Ne kerüljön a berendezésre folyékony rovarirtó szer vagy hajlakk.
- Normál működés esetén a légszűrőket kb kéthetente tisztítani kell.
- Amikor egy hónapra vagy hosszabb időre kikapcsolja a berendezést, előtte járassa ventilátor üzemmódban kb. fél napig, hogy belső részei alaposan kiszáradhassanak. Amikor hosszabb ideig használja, a berendezésben por gyűlhet össze, ami rontja a teljesítményt. Azt ajánljuk, hogy a berendezést rendszeresen ellenőriztesse, saját tisztítási és ápolási műveletein kívül is szakemberrel.
- További információkért kérjen tanácsot a meghatalmazott szervizszemélyzettől.

A kültéri egység tisztítását és karbantartását minimum évente 2 alkalommal szakszerviznek kell elvégeznie!

SZŪRŐ TISZTÍTÁSI IGÉNY JELZÉSÉNEK TÖRLÉSE

Egyes beltéri egységek automatikusan jelzik, ha a levegőszűrő tisztítása esedékes az ECONOMY  kijelző villogásával. (speciális beállítást igényel)

A szűrő megtisztítása után a jelzés az alábbi módon törölhető:

Helyezze ismét áram alá berendezést és nyomja meg röviden (kevesebb mint 2 másodpercig) a beltéri egység kézi működtető gombját.

TANÁCSOK AZ ÜZEMELTETÉSHEZ

Működés és teljesítmény

Fűtési teljesítmény

- Ez a légkondicionáló a hőszivattyú elvén működik, hőt nyel el a kültéri levegőből, és ezt a hőt továbbítja a belső térbe. Ennek az a következménye, hogy a működési teljesítmény csökken, ha a kültéri levegő hőmérséklete csökken. Ha úgy érzi, hogy nem kap elegendő fűtési teljesítményt, azt ajánljuk, hogy a légkondicionálót valamilyen másfajta fűtőberendezéssel együtt használja.
- A hőszivattyús légkondicionáló úgy melegíti fel az egész szobát, hogy keringeti benne a levegőt. Emiatt némi időre van szükség a légkondicionáló elindítása után, hogy az egész szobában meleg legyen.

Amikor a beltéri és kültéri hőmérséklet is magas

Ha mind a beltéri, mind a kültéri hőmérséklet magas, fűtési üzemmódban, a kültéri egység ventilátora időnként leállhat.

Hűtés alacsony külső hőmérsékletnél

Amikor a külső hőmérséklet alacsony, a kültéri egység ventilátora alacsony fokozatra kapcsol, vagy leállhat egy ventilátora.

Mikroszámítógépes vezérlésű automatikus leolvasztás

Amikor a kültéri levegő hőmérséklete alacsony és páratartalma magas, és fűtési üzemmódot használnak, zúzmara képződhet a kültéri egységben, mely csökkentheti a működési teljesítményt. Az ilyen fajta teljesítménycsökkenés megakadályozása érdekében a berendezés rendelkezik egy mikroszámítógép vezérlésű automatikus leolvasztási funkcióval. Amennyiben kialakul a zúzmara, a légkondicionáló átmenetileg leáll, és a leolvasztó kör rövid ideig (kb. 4-15 perc) működni kezd.

Automatikus leolvasztás közben a működésjelző (vörös) lámpa villog.

Melegindítás fűtésben

Fűtési üzem kezdetekor a beltéri ventilátor sebessége átmenetileg igen alacsony vagy le is áll, amíg a hőcserélő és a belső alkatrészek fel nem melegednek megfelelő hőmérsékletre. Ezzel elkerülhető a huzathatás.

Automatikus újraindítás

Hálózatkimaradáskor

- Amennyiben a légkondicionáló tápfeszültségét hálózatkimaradás szakítaná meg, a berendezés automatikusan az előzőleg kiválasztott üzemmódban fog újraindulni, amikor a feszültség helyreáll.
- Amennyiben hálózatkimaradás következne be időzítési funkció működése közben, akkor a késleltetés számlálója alapállásba áll, és a berendezés az új késleltetési beállítással kezdi el a működést (vagy áll le). Ebben az esetben a késleltetés jelzőlámpája (zöld) villogni kezd. Ha egyéb elektromos háztartási eszközöket (villanyborotva stb.), vagy pedig vezeték nélküli rádióadót használnak a közelben, ennek hatására üzemszavar keletkezhet a légkondicionálónál. Ilyenkor rövid időre ki kell kapcsolni a hálózati feszültséget, ismét be kell kapcsolni, majd a távvezérlő egységgel kell folytatni a berendezés működtetését.

Két vezetékes távirányító használata (opcionális)

Egy légkondicionáló berendezéshez két távirányító is használható. Ilyenkor az időzítési funkció kivételével mindkét távirányítón beállíthatóak a működési paraméterek. (Az időzítés csak a Master távirányítón.)

Csoportvezérlés

Egy távirányítóval max. 16 db beltéri egység vezérelhető. Ilyenkor mindegyik berendezés azonos beállítással üzemel. Multi rendszer esetén nem használható csoportvezérlés.

Megjegyzések

* Fűtő üzemmód használatakor a beltéri egység felső része átmelegedhet, de ez a hűtőközeg áramlása miatt van, ami a megállítást után is előfordulhat, nem hibajelenség.

* A fűtés során a kültéri egység időszakonként rövid ideig fagymentesítést végez. A fagymentesítés ideje alatt amennyiben a felhasználó bekapcsolja a fűtést, az csak a fagymentesítés befejezését követően indul újra. Ez egy ideig eltarthat.

MEGENGEDETT HŐMÉRSÉKLET HATÁROK

	Hűtő és szárító üzemmód	Fűtő üzemmód
Külső hőmérséklet	-15°C – 46°C	-15°C – 24°C
Szobahőmérséklet	18°C – 32°C	16°C – 30°C
Nedvességtartalom	<80%	–

- Amennyiben a légkondicionálót a fent felsoroltaknál magasabb hőmérsékletre használják, a beépített védőáramkör kikapcsolhatja a működését a belső körök tönkremenetelének megakadályozása érdekében. Hűtés és szárítás üzemmódban pedig, ha a berendezést a fent felsoroltaknál alacsonyabb hőmérsékleten használják, a hőcserélő lefagyhat, mely a készülék tönkremenetelét is okozhatja..
- Ha a berendezést magas páratartalom mellett hosszabb ideig használja, lecsapódás alakulhat ki a beltéri egység felületén, és a víz az alatta levő tárgyakra csepeghet. (Magas páratartalomnak számít a 80%-os vagy előtti érték).
- Ne használja ezt a berendezést más célra, csak hűtésre, fűtésre, páramentesítésre, vagy a szobai levegő keringetésére normál lakásokban.

HIBAKERESÉS

Mielőtt a szervizt kihívna, végezze el a következő ellenőrzéseket:

	Tünet	Ok és teendő
NORMÁL MŰKÖDÉS	Nem működik azonnal	<ul style="list-style-type: none"> Ha a berendezést leállítják, majd azonnal újraindítják, akkor kb. 3 percig nem indul el a kompresszor, megakadályozva ezzel kompresszor tönkremenetelét ill. a biztosíték kiolvadását. Ha a kisautomatákat kapcsolják ki, majd be, a védőáramkör ekkor is megakadályozza hogy 3 percen belül újrainduljon a kompresszor..
	Zaj hallható	<ul style="list-style-type: none"> Üzem közben és közvetlenül a berendezés leállítása után a légkondicionáló csövezésében folyadékáramlás zaja hallható. Ez különösen 2-3 perccel az indítási művelet után hallható jól (a hűtőközeg áramlásának hangja). Üzem közben halk, kattogó hang hallható. Ez az előlap hőtágulása, illetve összehúzódása miatt jön létre. Fűtés üzem közben esetenként sziszegő hang hallható. Ezt az automatikus leolvasztási művelet hozza létre.
	Szagok	<ul style="list-style-type: none"> A beltéri egység szagokat bocsáthat ki. Ezek a szagok a szoba szaganyagából (bútorok, dohányfüst) származnak, melyeket beszívott a légkondicionáló.
	Gőz vagy pára keletkezik	<ul style="list-style-type: none"> Hűtési vagy szárítási üzem közben a beltéri egységből pára szállhat fel. Ez abból adódik, hogy a légkondicionálóból származó levegő hirtelen hűti le a szoba levegőjét, ami lecsapódással és páráképződéssel jár. Fűtési üzem közben a kültéri egységek ventilátora leállhat, és gőz szállhat fel a berendezésből. Ez az automatikus leolvasztási művelet eredménye
	A légáramlás gyenge vagy leáll	<ul style="list-style-type: none"> Amikor a fűtési művelet elindul, a beltéri egység ventilátora ideiglenesen leállhat, időt hagyva a belső alkatrészeknek a felmelegedésre, megakadályozva a huzathatást. Fűtési üzem közben – amennyiben a szoba hőmérséklete a beállított hőmérséklet fölé nő, a kültéri egység leáll, és a beltéri egység ventilátora nagyon alacsony fordulatra kapcsol. Ha tovább akarja melegíteni a szobát, állítsa magasabbra a hőmérsékletet. Fűtési üzem közben a berendezés átmenetileg leáll (2-16 perc között), amikor az automatikus leolvasztás működni kezd. Az automatikus leolvasztási művelet során a működésjelző lámpa villog. Szárítási üzemből a ventilátor időközönként igen alacsony fordulatszámon üzemel, ill. akkor amikor a berendezés beméri a szoba hőmérsékletét. AUTO üzemmódban a hőmérséklet bemérésekor (monitor) a ventilátor igen kis fordulatszámmal forog.
	Víz lép ki a kültéri egységből	<ul style="list-style-type: none"> Fűtési üzem közben a kültéri egységből víz léphet ki az automatikus leolvasztási művelet következtében.
	Az ECONOMY kijelző villog	<ul style="list-style-type: none"> Tisztítsa meg a szűrőt és törölje a szűrőtisztítási igény kijelzését a távirányítóhoz adott leírás alapján.
ELLEN-ŐRIZZE MÉG EGYSZER	A berendezés egyáltalán nem üzemel	<ul style="list-style-type: none"> Volt-e hálózat-kimaradás? Kioldadt-e valamelyik biztosító, vagy működésbe lépett-e a kismegszakító? Nincs-e kikapcsolt állapotban a hálózati főkapcsoló? A késleltetés üzemből van-e?
	Gyenge hűtési (vagy *fűtési) teljesítmény	<ul style="list-style-type: none"> A légszűrő elszennyeződött-e? Nincs-e eltorlaszolva a légkondicionáló beszívó rácsa vagy kifúvó nyílása? Nyitva van-e ablak vagy ajtó? Hűtés üzemmód esetén az ablakon át bejut-e napfény a szobába? (Zárja be az ablakot, és húzza be a függönyöket) Hűtés üzemmód esetén van-e fűtőberendezés vagy számítógép a szobában, vagy sokan tartózkodnak-e benn?

Amennyiben a probléma a fenti vizsgálatok elvégzése után is fennáll, vagy ha égett szagot érez, vagy ha működés jelző és az időzítési jelzők villognak vagy az ECONOMY kijelző gyorsan villog, akkor, azonnal állítsa le a működést, kapcsolja le a kisautomatát, és hívja ki a meghatalmazott szerviz személyzetét.

FIGYELEM !

A készülék karbantartását a Garancia jegyben előírt sűrűségben, de minimum évente kétszer szakszerviznek kell elvégeznie, és a garanciajegyen feltüntetnie!

A karbantartás hiánya a garancia megszűnésével jár!

Hulladék kezelés

Ne háztartási hulladékként dobja ki a csomagoló anyagot.

Válogassa szét a műanyag és papír hulladékot és szelektív gyűjtőbe tegye.

A csomagolóanyagok és elektronikai hulladéknak háztartási szemétként történő kidobása tilos.

Az elektronikai hulladék kezelésének módja:

A klímaberendezések alkatrészeit és anyagait csak speciális berendezésekkel és üzemekben lehet szétszerelni és újrahasznosításra alkalmassá tenni, és tilos a települési hulladék közé helyezni.

A) Az elektronikai hulladékot vigye a megfelelő gyűjtőhelyre vagy hulladékudvarba

Ezekben a helyeken térítésmentesen beveszik.

B) Ha egy azonos funkciójú új készüléket vásárol, az új készülék eladója térítésmentesen visszaveszi a selejtes régi berendezést.

C) A gyártó, vagy importőr is térítésmentesen visszafogadja a leszerelt használhatatlan berendezést.

D) Mivel a selejtes készülékek is tartalmaznak értékes újrahasznosítható anyagokat, fémhulladék gyűjtők is foglalkoznak ezen anyagok begyűjtésével.

Ezen berendezéseknek a természetbe történő kidobása súlyos környezet károsítást okozhat azáltal, hogy a bennük levő veszélyes anyagok a talajba szivároghva, bekerülhetnek a táplálékláncba.



A gyártó fenntartja a konstrukció és a felszereltség megváltoztatásának jogát.
A leírásban szereplő ábrák tájékoztató jellegűek, a konkrét kialakítás ezektől eltérő lehet.

